

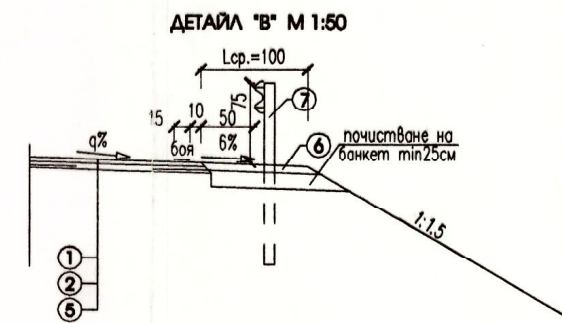
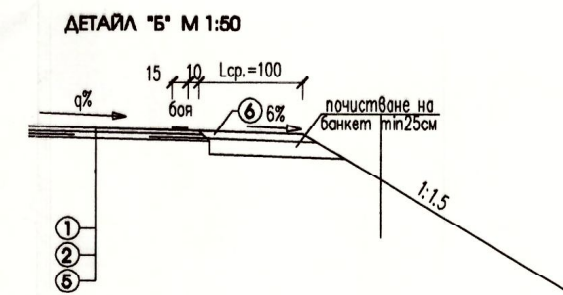
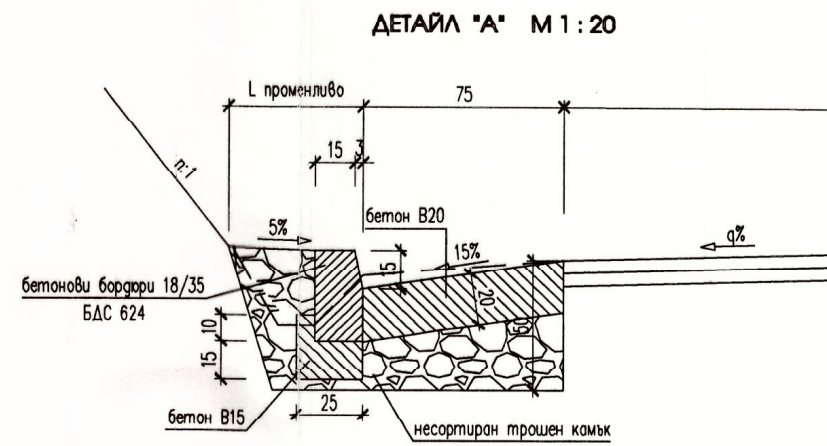
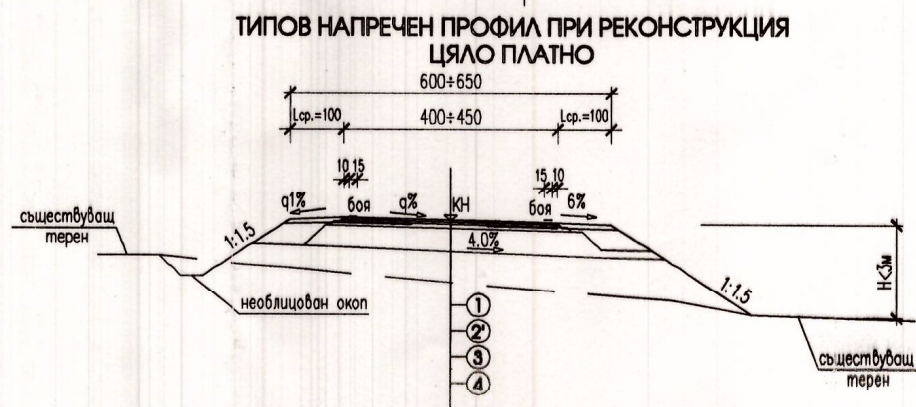


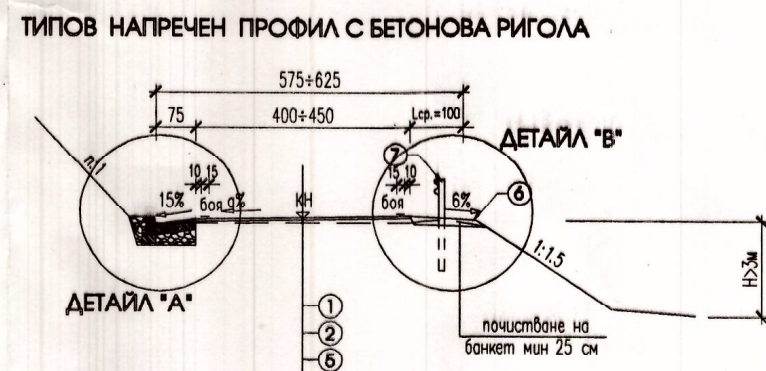

# ЛЕГЕНДА

- |   |                                                              |              |           |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ① | плътен асфалтобетон тип А                                    | - 4 см       | E=1200MPa |
| ② | неплътен асфалтобетон (биндер)                               | - h променл. | E=1000MPa |
| ③ | неплътен асфалтобетон (биндер)                               | - 4 см.      | E=1000MPa |
| ④ | битумизиран трошен камък                                     | - 7 см.      | E=800MPa  |
| ⑤ | пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63 | - 40 см.     | E=350MPa  |
| ⑥ | съществуваща настилка                                        |              |           |
| ⑦ | несортиран трошен камък за банкети                           |              |           |
| ⑧ | стоманена предпазна ограда по БДС EN1317 - тип N2W5          |              |           |

Община Златарица  
**СЪГЛАСУВАМ**  
гг. Архитект 19.05.15  
гг. Златарица; дата.....

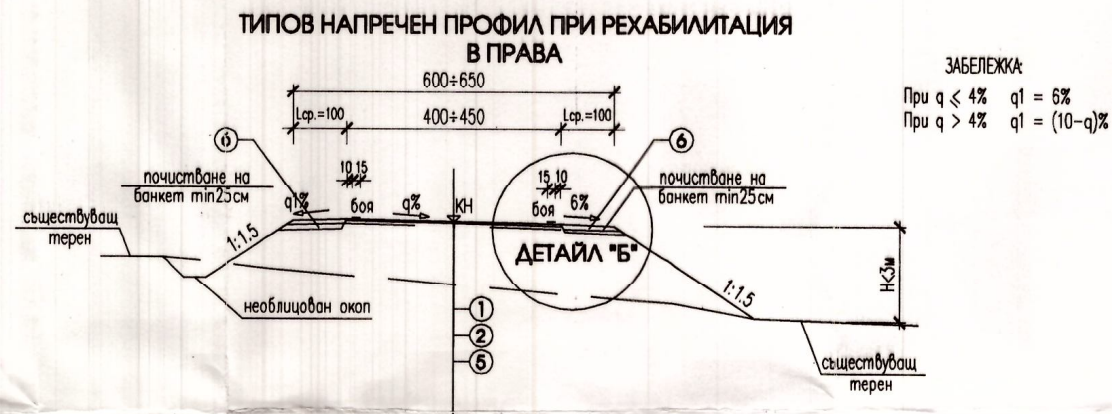

ПРОЕКТАНТ:  
ИНЖ. АЛЕКСАНДР /  
УПРАВИТЕЛ:  
АРХ. З. ЗАВРАКОВ /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА "ЗЛАТАРИЦА"  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КАМАРА 04" ЕООД  
ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. "ТУЛЧА" № 7

ТЕХНИЧЕСКИ  
ПРОЕКТ

МАШТАБ  
1:100  
1:50  
1:20

ОБЕКТ: Рехабилитация на Общински път VTR 1161 / III-4004, Горско Ново Село - Златарица / -  
с. Росно - с. Горна Ходжишка  
от км 0+000 до км 2+809.42  
от км 3+600 до км 8+894.41  
СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

2013  
ЧЕРТЕЖ №  
13