





Община Златарица  
СЪГЛАСУВАМИЦА  
г. Архитект  
г. Златарица, дата: 10.03.2017г.

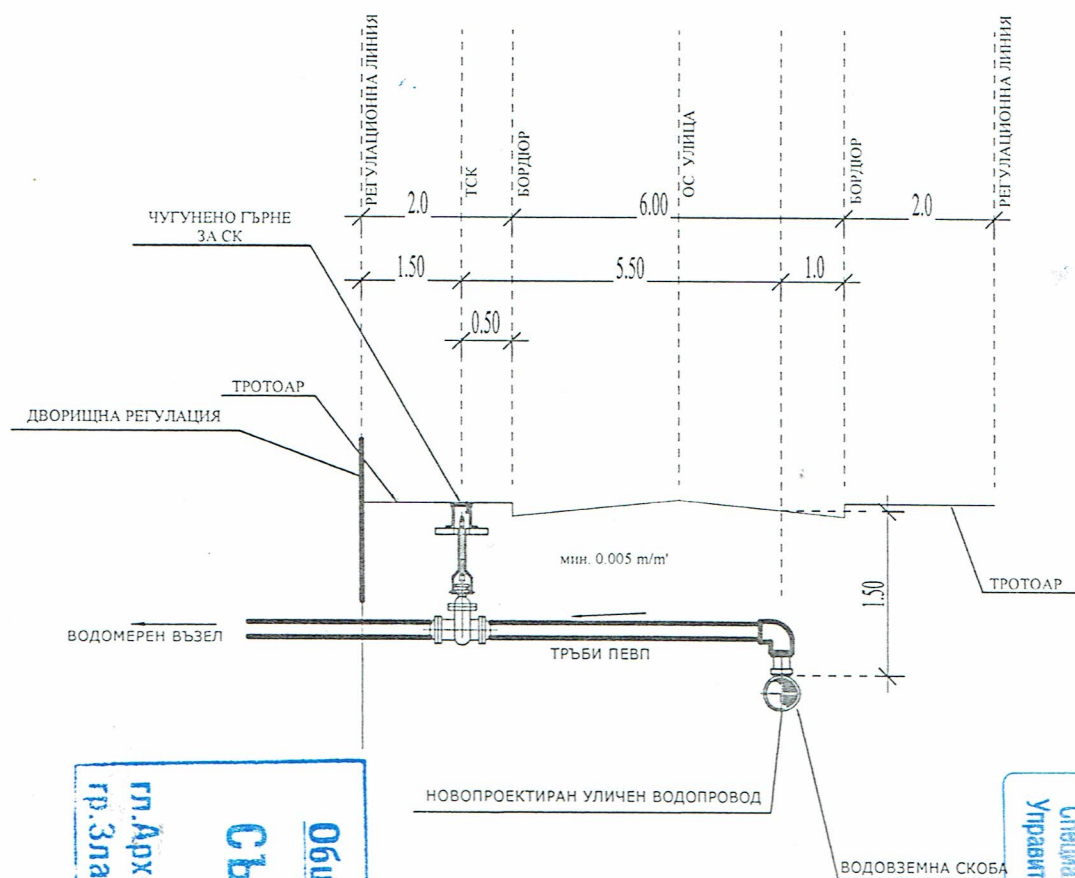

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Минималното покритие на тръбите да бъде 1м.
2. Да се използват препоръките за инсталиране на тръбопроводи от полиетилен на фирмата производител като се обърне внимание на температурата на полагане.
3. За връзка с уличния водопровод за натоварените улици да се използват водовземни скоби с чугунена част, а за останалите - полиетилен.

Евроинвестконсулт ООД, гр. Горна Оряховица  
Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.  
Оценка съгласно СНиП 41-01-2003  
Специалист: /инж. А. Христова/  
Управител: /инж. А. Христова/

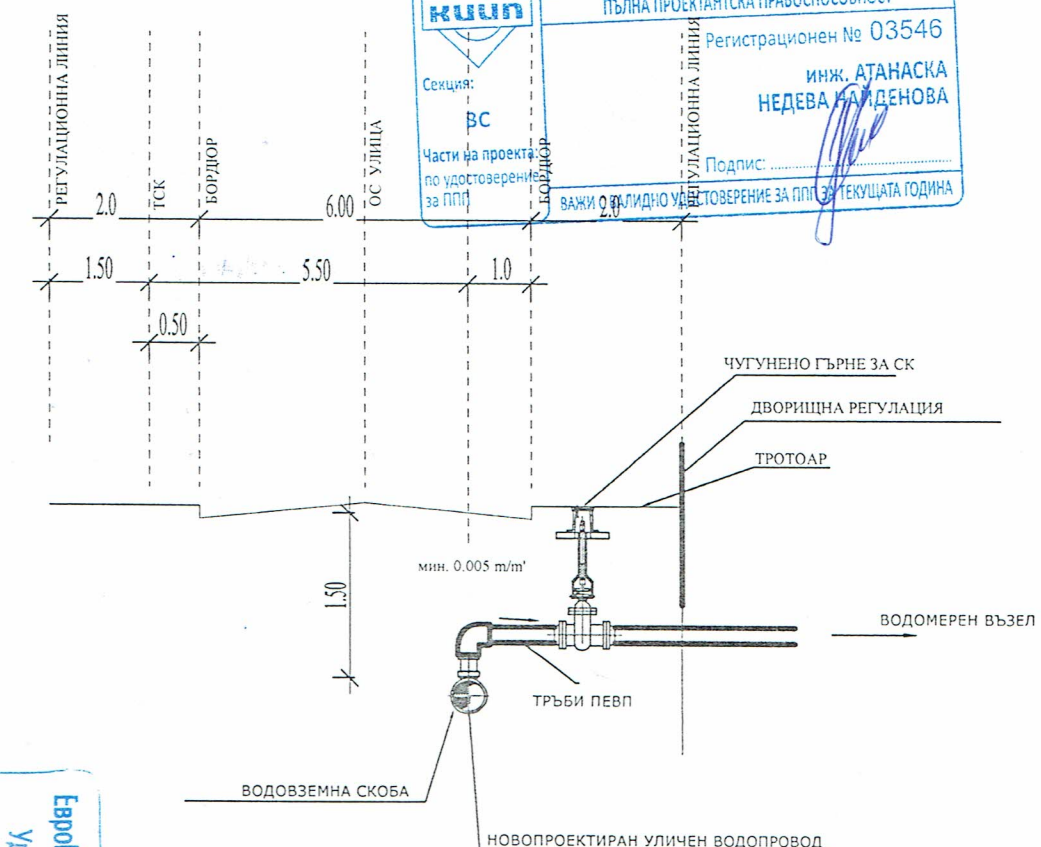

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 03546  
инж. АТАНАСКА НЕДЕВА НАЙДЕНОВА  
Подпис: /инж. А. Христова/

|                                                                                      |                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица" |                            |                      |
| ПОДОБЕ <u>Рехабилитация</u> на водопроводната мрежа на гр. Златарица                 |                            |                      |
| ЧЕРТЕЖ: Типово сградно водопроводно отклонение                                       |                            |                      |
| ИНВЕСТИТОР: Община Златарица                                                         | Подпис: /инж. А. Христова/ | ФАЗА: Работен проект |
| ЧАСТ: Водоснабдяване                                                                 | Подпис: /инж. А. Христова/ | март 2017г.          |
| Проектант: инж. Ат. Найденова                                                        | Подпис: /инж. А. Христова/ | Чертеж: 5.1          |
| Управител: инж. Ат. Найденова                                                        | Подпис: /инж. А. Христова/ |                      |